

KT3-00413ADI4/7

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM  
TEST REPORT

28/03/2024  
Page 01/02

- Tên mẫu : CHỐNG SÉT VAN (LA) 21 kV, 10 kA  
Name of sample HIỆU: SARAH
- Số lượng mẫu : 01  
Quantity
- Mô tả mẫu : Chống sét van (Xem hình/ See photograph)  
Description
- Ngày nhận mẫu : 14/03/2024  
Date of receiving
- Thời gian thử nghiệm : 18/03/2024 – 28/03/2024  
Testing duration
- Nơi gửi mẫu : CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT ĐIỆN  
Customer HƯƠNG GIANG  
47/8M Tổ 11, Mỹ Huê, Trung Chánh, Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh
- Phương pháp thử : Xem trang sau  
Test method See page
- Kết quả thử nghiệm : Xem trang sau  
Test result See page



TL. TRƯỞNG PTN ĐIỆN  
PP. HEAD OF ELECTRICAL TESTING LAB.

  
Nguyễn Ngọc Tuấn

TL. GIÁM ĐỐC/ PP. DIRECTOR  
TRƯỞNG PHÒNG THỬ NGHIỆM  
HEAD OF TESTING LAB.

  
Nguyễn Tấn Tùng

KT3-00413ADI4/7


**PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM**  
**TEST REPORT**



28/03/2024  
 Page 02/02

8. Kết quả thử nghiệm :  
 Test result

IEC 60099-4 : 2014		
Tên chỉ tiêu Specification		Kết quả thử nghiệm Test result
8.1. Chiều dài đường rò / Creepage distance, mm		725
8.2. Thử điện áp tần số công nghiệp / Power-frequency voltage test • 50 kV/ min ở trạng thái khô / in dry condition		Chịu được/ Withstand
8.3. Thử điện áp xung 125 kV (1,2/50 μs) / Impulse voltage test		Chịu được/ Withstand

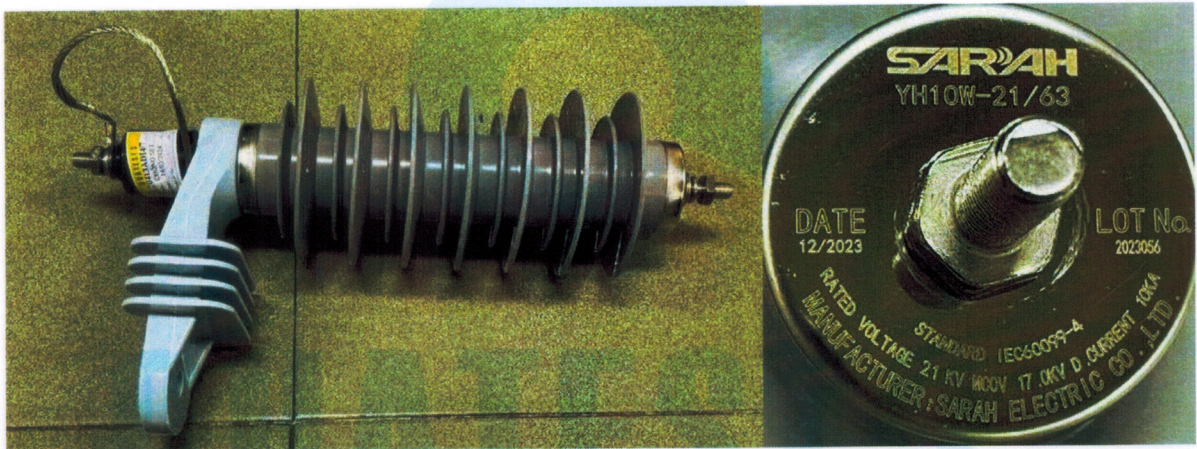

- Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến và không phải là giấy chứng nhận sản phẩm.  
*Test results are valid for the namely submitted sample(s) only, and this is not a certificate of product.*
- Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu. / Name of sample(s) and customer are written as customer's request.
- Độ không đảm bảo đo mở rộng được tính từ độ không đảm bảo đo chuẩn nhân với hệ số phủ k = 2, phân bố chuẩn tương ứng với 95 % độ tin cậy.  
*The reported expanded uncertainty of measurement is stated as the standard uncertainty of measurement multiplied by the coverage factor k = 2, at 95 % confidence level.*
- Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm Kỹ thuật 3.  
*This Test Report shall not be reproduced, except in full, without the written permission by Quatest 3.*
- Mọi thắc mắc về kết quả, khách hàng liên hệ theo địa chỉ dh.cs@quatest3.com.vn để biết thêm thông tin.  
*Please contact QUATEST 3 at the email addresses dh.cs@quatest3.com.vn for further information about test report.*